



Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 1: Všeobecná pravidla

**ČSN
EN 61009-1
OPRAVA 1
35 4182**

idt EN 61009-1:1994/Cor.:1997-12
+ EN 61009-1:1994/A1:1995/Cor.:1997-12
+ EN 61009-1:1994/A11:1995//Cor.:1997-12

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 61009-1:1994/Cor.:1997-12 a jejích změn EN 61009-1:1994/A1:1995/Cor.:1997-12 a EN 61009-1:1994/A11:1995/Cor.:1997-12.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 61009-1:1994/Cor.:1997-12 and its Amendments EN 61009-1:1994/A1:1995/Cor.:1997-12 and EN 61009-1:1994/A11:1995/Cor.:1997-12.

POZNÁMKA Tato oprava nahrazuje opravu EN 61009-1:1994 ze září 1994*).

ČSN EN 61009-1 (35 4182) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 1: Všeobecná pravidla z července 1997 a její změny **ČSN EN 61009-1/A1** ze srpna 1997 a **ČSN EN 61009-1/A11** ze srpna 1997 se opravují takto:

EN 61009-1:1994

Předmluva

Vypouští se odstavec začínající slovy: „Pro výrobky, které...“.

Obrázky Z1, Z2 a Z3 se nahrazují novými obrázky vytištěnými dále.

EN 61009-1:1994/A1:1995

Předmluva

Nahrazuje se nejzazší datum pro zrušení národních norem, které jsou se změnou v rozporu (dow) takto:

- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou se změnou v rozporu (dow) 2000-07-01


Vypouští se odstavec začínající slovy: „Pro výrobky, které...“.

EN 61009-1:1994/A11:1995


Předmluva

Vypouští se odstavec začínající slovy: „Pro výrobky, které...“.


^{*)} Tato oprava EN 61009-1:1994 ze září 1994 byla zapracována v ČSN EN 61009-1:1995. Oprava však nahradila i opravu EN 61009-1:1994/A1:1995//Cor.:1997-12.

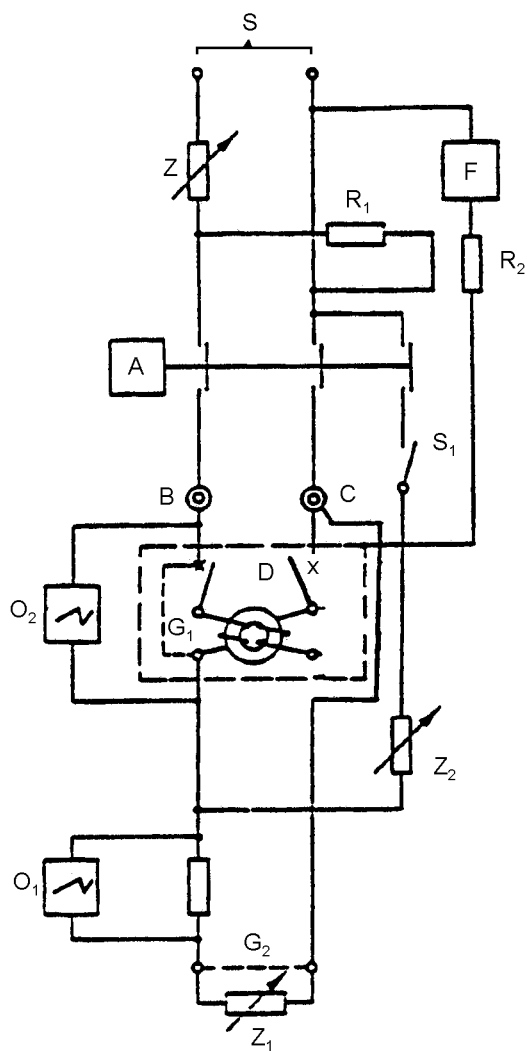

Obrázek Z1 – Zkušební obvod pro zkoušku při snížených zkratových proudech a pro ověření jmenovité reziduální zapínací a vypínací schopnosti ($I_{\Delta m}$) RCBO

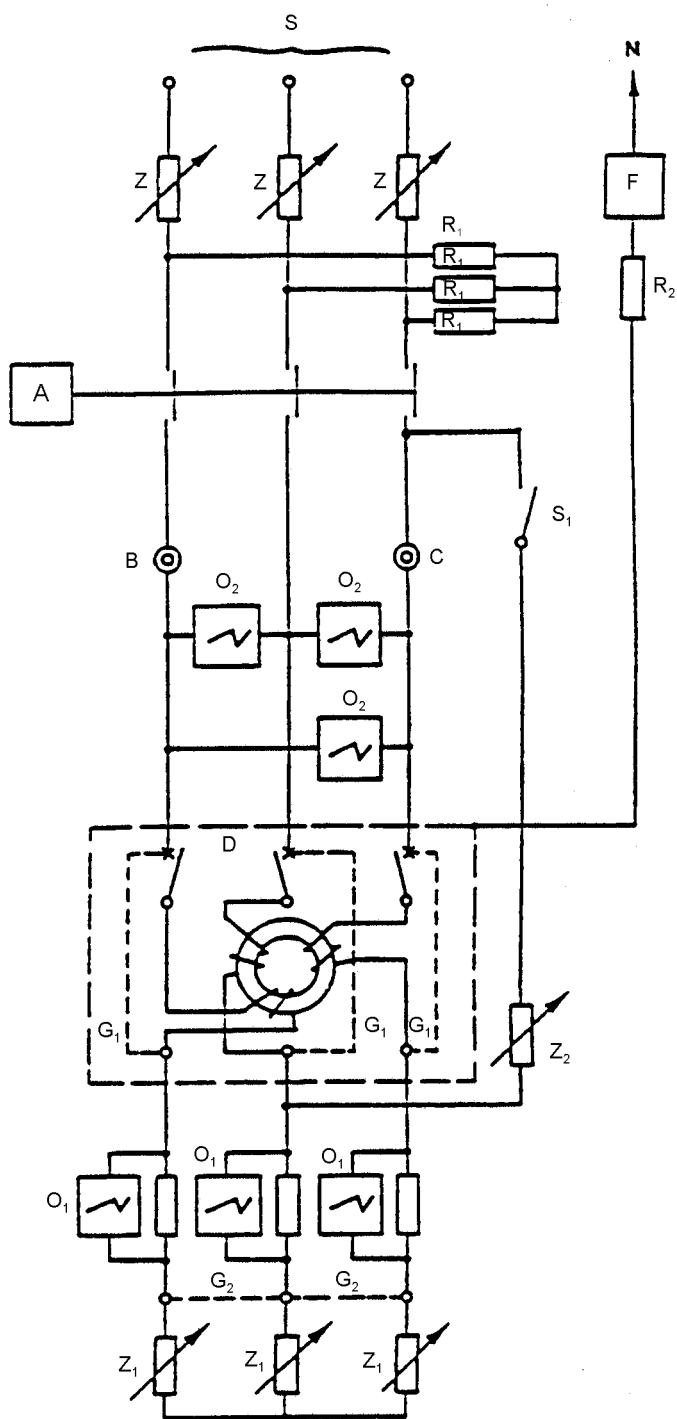

Obrázek Z2 – Zkušební obvod pro ověření jmenovité zkratové schopnosti trojpolového RCBO v případě trojfázového obvodu (9.12)

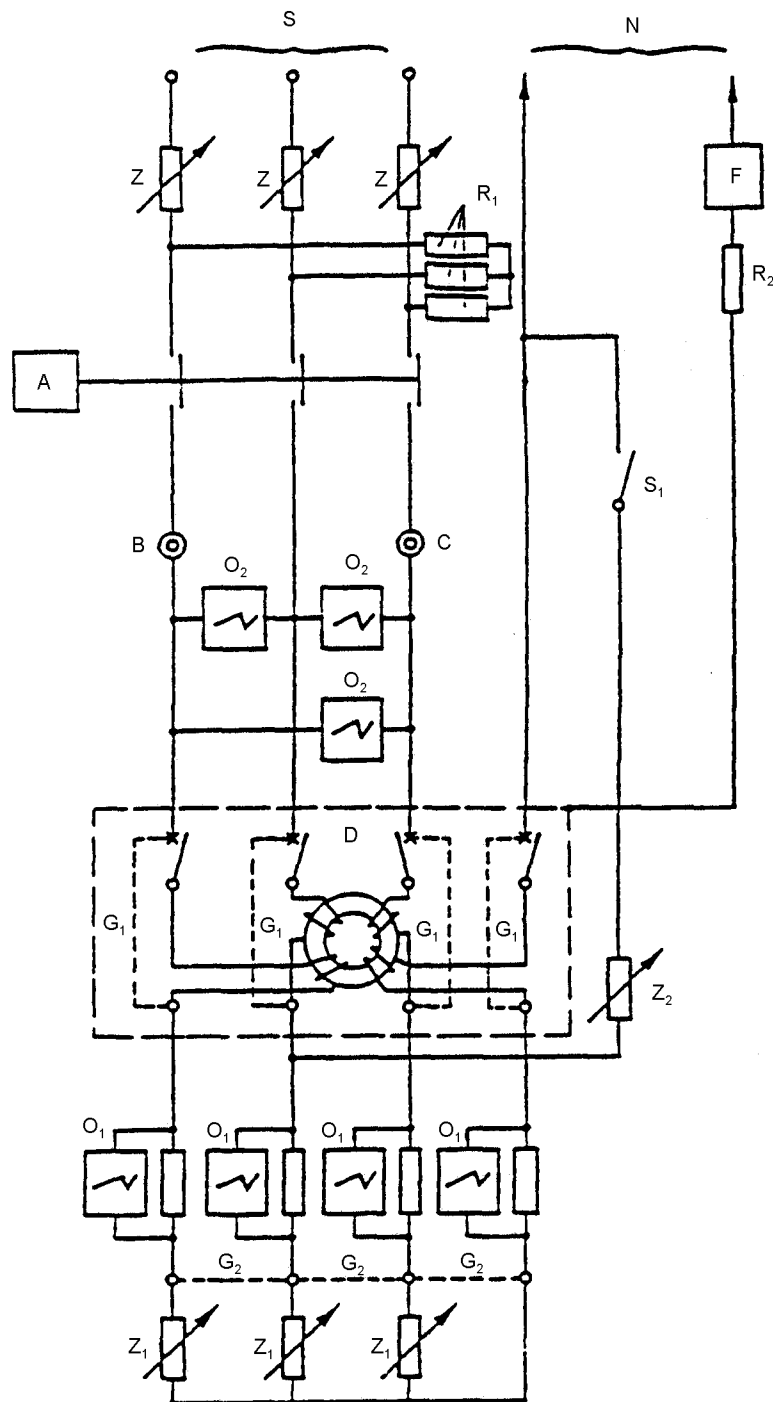

Obrázek Z3 – Zkušební obvod pro ověření jmenovité zkratové schopnosti čtyřpólového RCBO v případě trojfázového obvodu se středním vodičem (9.12)

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 61009-1 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
 Rok vydání 2003, 4 strany
 Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

66128 Cenová skupina 405



8 590963 661285