

Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody**ČSN
EN 1340
OPRAVA 1
72 3040**

idt EN 1340:2003/AC:2006-05

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 1340:2004 je českou verzí opravy EN 1340:2003/AC:2006-05. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 1340:2004 is the Czech version of the Corrigendum EN 1340:2003/AC:2006-05. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 1340 (72 3040) Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody z prosince 2004 se opravuje takto:

V Národní předmluvě v Upozornění na národní poznámku se text nahrazuje: „Do textu byla k článku 5.3.5.1 doplněna informativní národní poznámka.“

Na titulní straně v názvu normy ve francouzštině se ruší „de trottoir“.

V Předmluvě se poslední odstavec přesunuje nad odstavec „Tato evropská norma nenahrazuje žádnou již existující evropskou normu“ a stane se pátým odstavcem.

V článku 3.1 se definice mění takto:

betonový obrubník (*concrete curb unit*)

prefabrikovaný betonový dílec, který je samostatně nebo v kombinaci s jinými prvky určen k oddělení povrchů ve stejných nebo různých výškových úrovních, aby se docílilo mechanického nebo vizuálního rozlišení nebo začlenění a oddělení ploch určených k různým druhům provozu

V článku 3.12 se definice se mění takto:

druhotné opracování (*secondary processing*)

výrobní postup prováděný po základní výrobě před nebo po zatvrdnutí, kterým se upravuje celý obrubník nebo některý jeho povrch

V článku 5.2.3.2 se na konec prvního odstavce vkládá „(viz obrázek 5)“.

V článku 5.3.5.1 se u národní poznámky mění „NP2)“ na „NP1)“.

V tabulce 2.1 ve druhém řádku se ruší „jako průměr“.

V kapitole 6 se v nadpise ruší „Kritéria“.

V tabulce 6 se ve třetím řádku ve sloupci „Kritéria shody“ vkládá „pro deklarované třídy“.

V článku 6.3.8.1 se na konci odstavce B vkládá nový odstavec: „Pokud vzorek a odpovídající výroba nejsou přijaty, platí 6.3.7.“

V článku 6.3.8.3 v odstavci A, bodu b), se v druhém řádku za „uvedená v tabulce 3“ vkládá „ale ne menší než minimální hodnota uvedená v tabulce 3 pro deklarovanou třídu“.

V kapitole 7 se ve třetím řádku od konce této kapitoly „Pevnost betonu“ nahrazuje „Pevnost betonu v ohybu“.

V tabulce B.1 se odkaz na poznámku 2) přesouvá z „Tvar a rozměry“ k „Tloušťka lícové vrstvy“.

V článku C.2.2.1, C.2.2.2 a C.2.2.3 se ruší poslední řádek: „Zkontroluje se shoda každého měření s 5.2.3.3“.

V článku E.4.1 se ve druhém řádku „2 000“ nahrazuje „0,2“.

V článku F.3 se druhý odstavec opravuje takto: „Jestliže i po této redukci je rozpětí stále menší než čtyřnásobek svislého rozměru, nelze tuto zkoušku provést“.

V článku G.5 se ve třetím odstavci „C.4“ nahrazuje „C.5“.

V článku I.7 se v prvním řádku ruší „zvláštní“.

V příloze K se v nadpise „kontrolu“ nahrazuje „hodnocení“.

V článku K.3 se na druhý řádek vkládá: „ $n = 2$ “ a „ $q_2 = 0,6$ “.

V článku K.4 se v prvním odstavci v prvním řádku „by se měly použít“ nahrazuje „se mají použít“ a ve druhém odstavci se text po „např.“ nahrazuje „16 výrobních dnů s 8 výsledky za 4 výrobní dny.“

Obrázek K.1 se nahrazuje přiloženým novým obrázkem K.1.

V článku ZA.1 se na konec druhého odstavce za „(89/106)“ vkládá „EHS“.


V článku ZA.2 se nadpis mění takto: „Postupy prokazování shody“ a dále se vkládá nový nadpis článku: „**ZA.2.1** Systém prokazování shody“.

V obrázku ZA.1 a ZA.2 se „Rok 01“ se nahrazuje „00“.

V obrázku ZA.2 se ve třetím řádku, za číslem normy, opravuje nadpis: „Prefabrikovaný betonový obrubník (jehož celý horní povrch je broušen a/nebo leštěn, aby byl velmi hladký)“.

V obrázku 4 se ruší národní poznámka ^{NP1}.

Obrázky 2, 3, 4 a K.1 se nahrazují přiloženými obrázky:

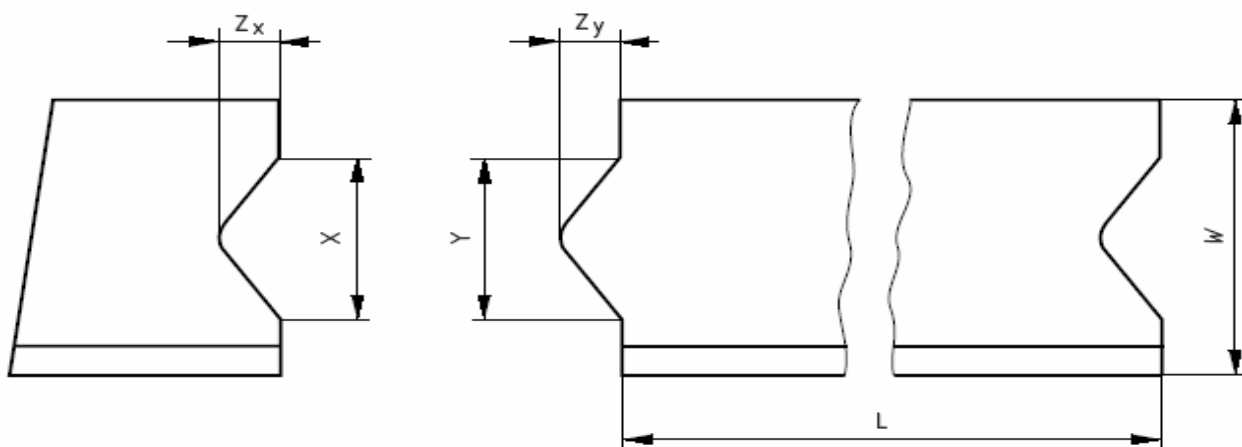

Legenda

$Y \leq X - 3\text{mm}$ a $Z_y \leq Z_x - 3\text{mm}$

X minimální: $\geq 1/5 b$ a $\geq 20\text{mm}$

X maximální: $\leq 1/3b$ a $\leq 70\text{mm}$

Z_y maximální: $Y/2$


Tolerance pro X a $Z_x - 1, +2\text{mm}$

Tolerance pro Y a $Z_y - 2, +1\text{mm}$

L Délka obrubníku

W Šířka obrubníku

Obrázek 2 – Příklad úpravy pro vzájemné zapadnutí; požadavky na rozměry a povolené odchylky

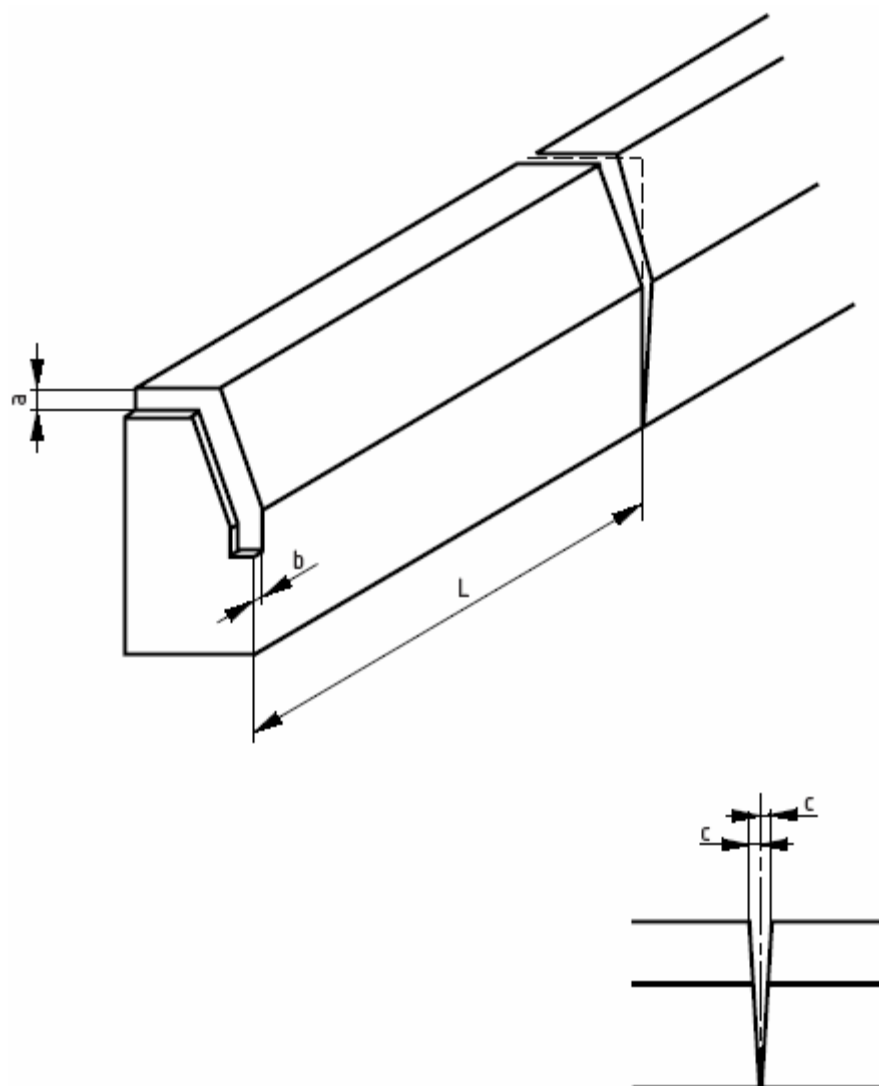


Legenda

L – Délka

a, b – Rozměry drážky

c – Rozměr stažení

Obrázek 3 – Příklad rozměrů drážky a stažení

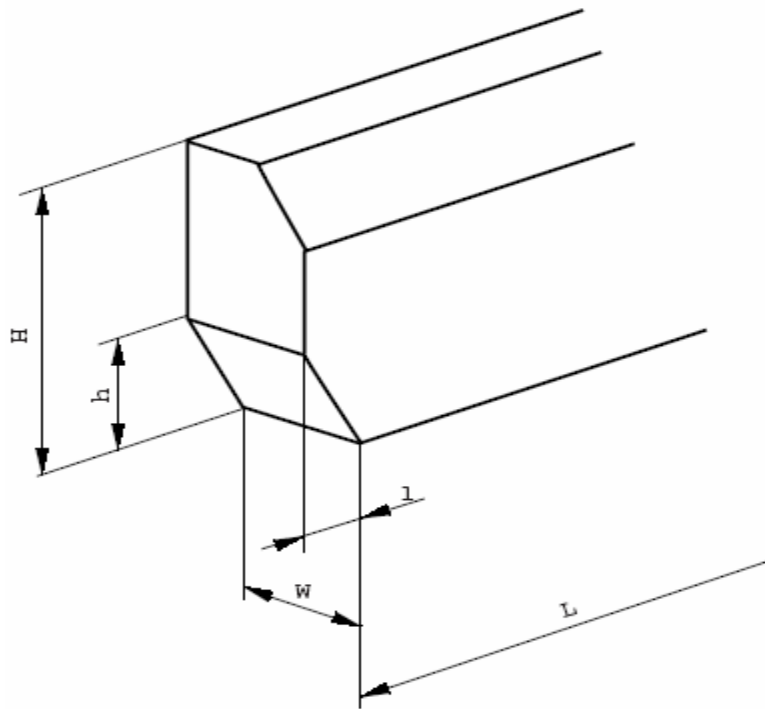

Legenda

H – Výška obrubníku


h – Výška vybrání nebo výřezu

W – Šířka obrubníku

L – Délka obrubníku

l – Délka vybrání nebo výřezu

Obrázek 4 – Příklad vybrání nebo výřezu spodní části konce obrubníku

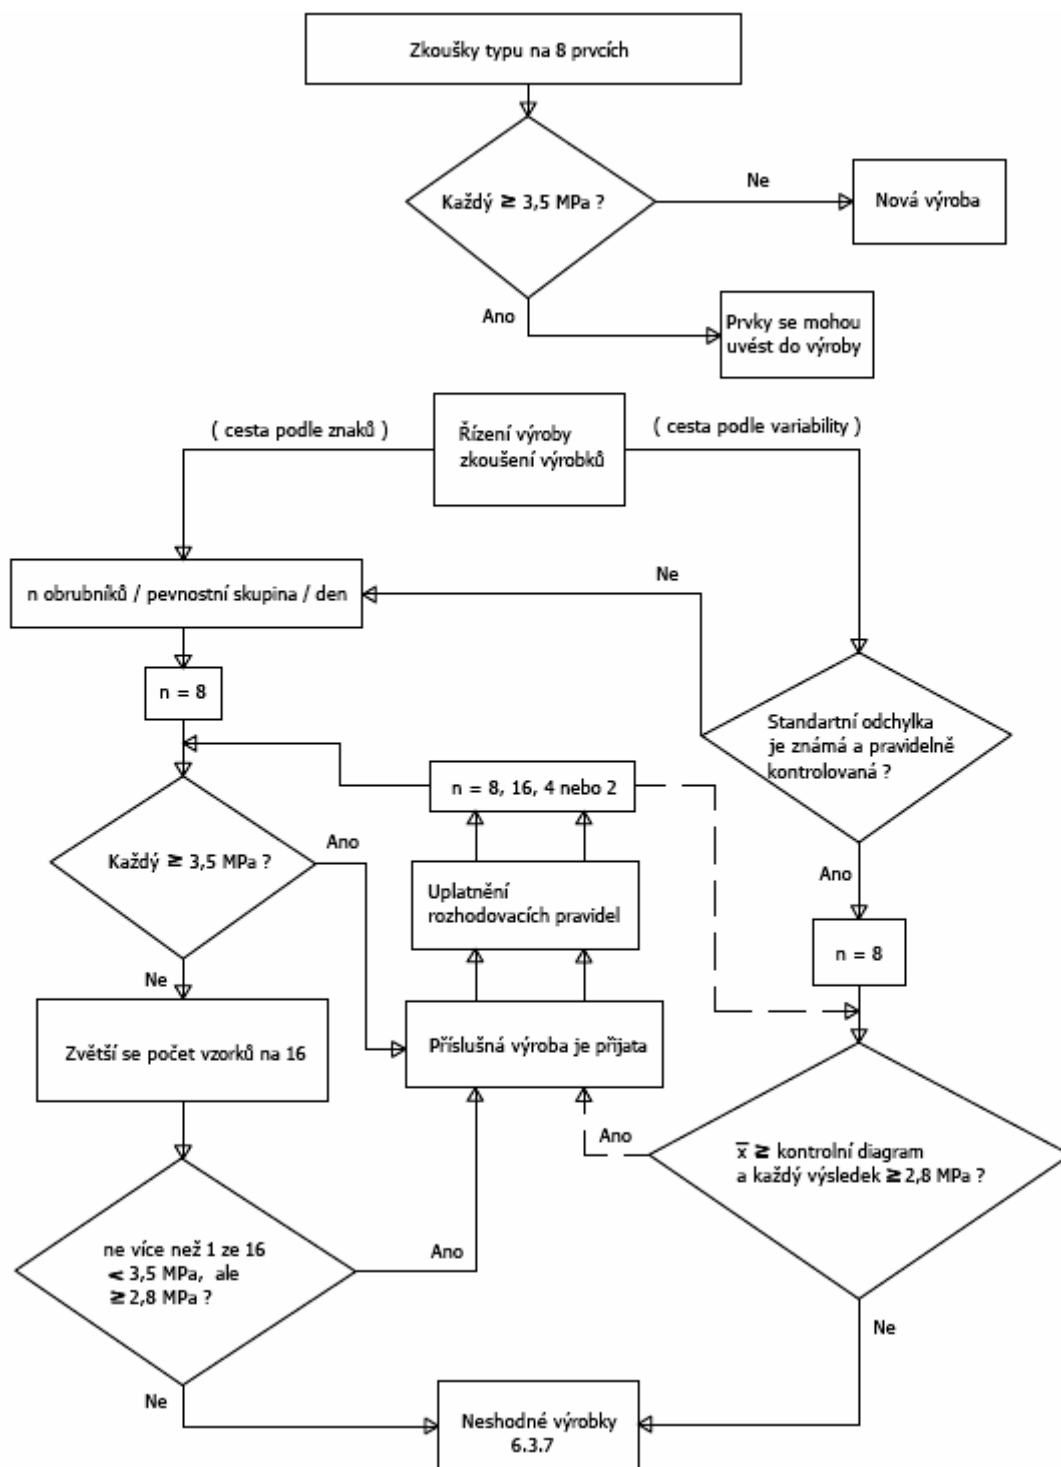

Obrázek K.1 – EN 1340 Pevnost v ohybu, příklad pro třídu 1 v tabulce 3

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: STÚ – K, a.s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 1340 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 8 stran

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

77337 Cenová skupina 408



8 590963 773377